


抚顺市建设工程规划许可批前公示版

公示信息

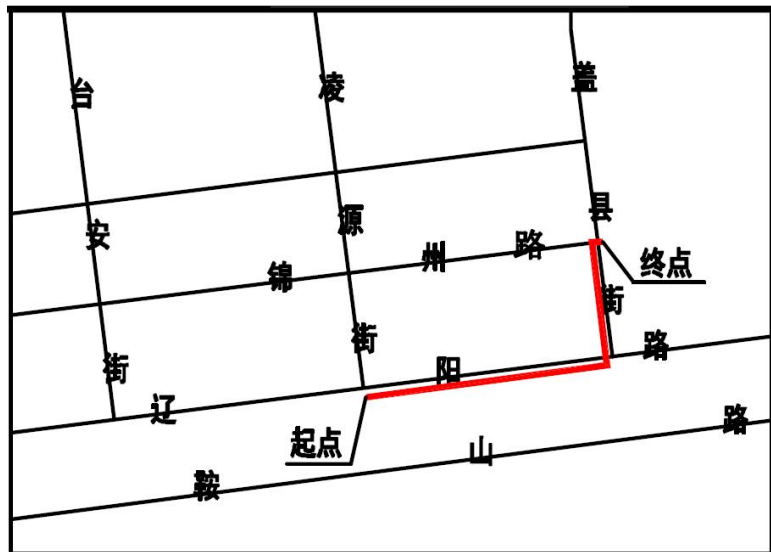

望花区 10kV 小额干线重过载治理工程（辽阳路-盖县街段）工程规划许可批前公示
望花区 10kV 小额干线重过载治理工程（辽阳路-盖县街段），工程性质为电力线路，线路长为 375 米，建设单位现委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程设计方案，现予公示并公开征求意见：

- 1、公示及收集意见日期：2026 年 4 月 27 日-2026 年 5 月 8 日 (7 个工作日)
- 2、利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：

咨询电话：

审批部门：抚顺市自然资源局 电话：024-57555902、024-52867885

建设单位：国网电力抚顺供电公司

设计单位：抚顺电力勘察设计有限公司

施工单位：抚顺恒达电力工程有限公司

公示地点：抚顺市自然资源局网、建设项目现场、抚顺市政务服务中心

反馈意见方式：

- 1、发送电子邮件：fs57000596@163.com
- 2、寄邮件书面意见地址：抚顺市临江路东段振兴大厦 A 座 902 室抚顺市自然资源局市政交通规划科，邮编：113006
- 3、反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息，如信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见。
- 4、本方案涉及的利害关系人依示享有听证权。

抚顺市自然资源局
2026 年 4 月 27 日

规划说明：

- 1、本图为望花区 10kV 小额干线重过载治理切改工程（辽阳路-盖县街段）工程规划平面图。项目地点位于抚顺市望花区辽阳路至盖县街。
- 2、本工程为电力线路，规划管线类型为 10kV 电力线路，采用地埋敷设，最小覆土深度不得小于 0.7 米，规划线路全长 375 米。工程起点由辽阳路与凌源街交叉口东南现状电力线路引出，沿辽阳路南侧至盖县街，向北穿过辽阳路，沿盖县街西侧至锦州路交叉口，向东穿过盖县街至终点现状 10kV 电力线路。
- 3、规划设计符合《城市工程管线综合规划规范（GB50289-2016）》等有关专业规划规范。其它未尽事宜严格执行国家相关规范、规定。

