辽宁省抚顺市新抚区 10kV 天东干线与东七干线网架结构优化工程批前公示

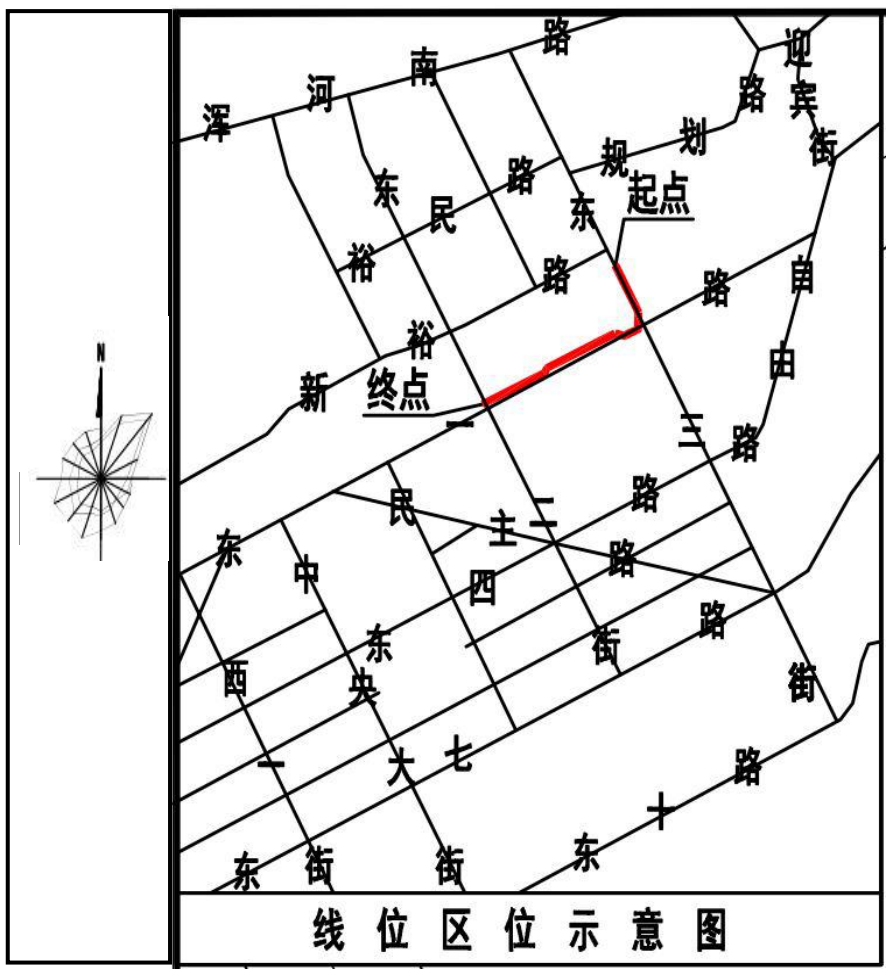

线 位 区 位 示 意 图

公示信息

辽宁省抚顺市新抚区 10kV 天东干线与东七干线网架结构优化工程批前公示

本工程为辽宁省抚顺市新抚区 10kV 天东干线与东七干线网架结构优化工程建设，本项目为新建项目。

项目地点位于东三街、东一路。工程起点由东三街西侧、沈抚城际铁路南侧引出，沿东三街西侧向南敷设至折点 2，沿东一路北侧向西敷设至终点与现状 10kV 电力管线衔接。全程采用地埋敷设，管线长为 287 米，电压等级 10kV。建设单位已委托设计单位按照相关技术标准和规范完成建设工程规划设计方案，现予以公示并公开征求意见。

1. 公示及收集意见日期：2024 年 9 月 24 日-2024 年 10 月 8 日（七个工作日）

2. 利害关系人可在公示有效期内通过以下途径咨询或提出意见：

咨询电话：

审批单位：抚顺市自然资源局　电话：024-57555902

建设单位：国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司　电话：024-58315138

设计单位：辽宁正新电力设计有限公司　电话：024-52905945

公示地点：抚顺市自然资源局网、建设项目现场、抚顺市政务服务中心

反馈意见方式：

1. 发送电子邮件：fs57500596@163.com

2. 寄邮件书面意见地址：抚顺市临江路东段振兴大厦 A 座 902 室抚顺市自然资源局市政交通规划科，邮编：113006

3. 反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等详细信息，如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见

4. 本方案涉及的利害关系人依示享有听证权